



Municipio de San Pablo de Tunungua

Índice de Agua Superficial-IUA

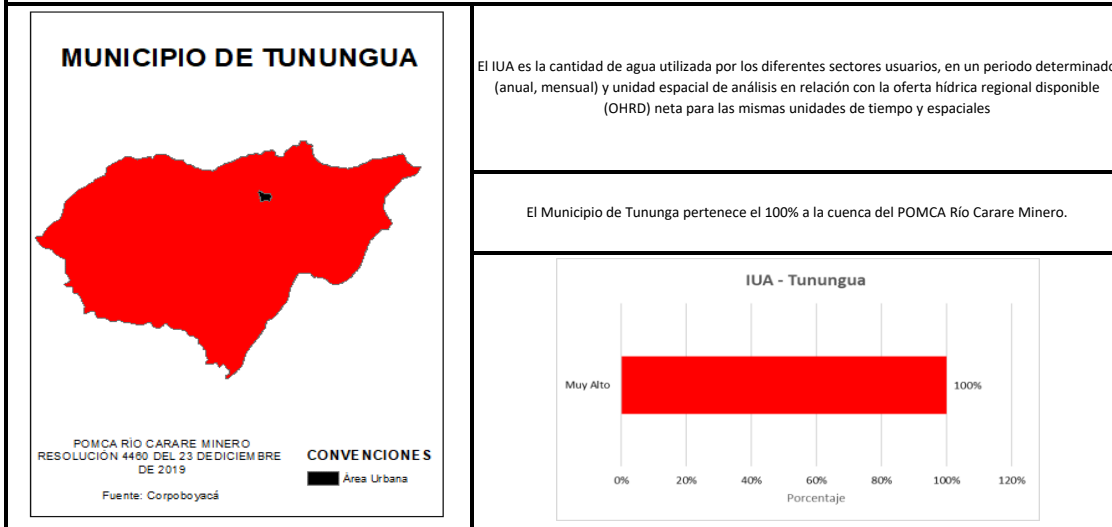

Rango (Dh/Oh)*100 IUA	Categoría IUA	Significado
>50	Muy Alto	La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta disponible.
20,01 - 50	Alto	La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible.
10,01 - 20	Moderado	La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta disponible.
10,01-20	Bajo	La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta disponible.
≤ 1	Muy Bajo	La presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta disponible

Índice de Vulnerabilidad Hídrica - IVH

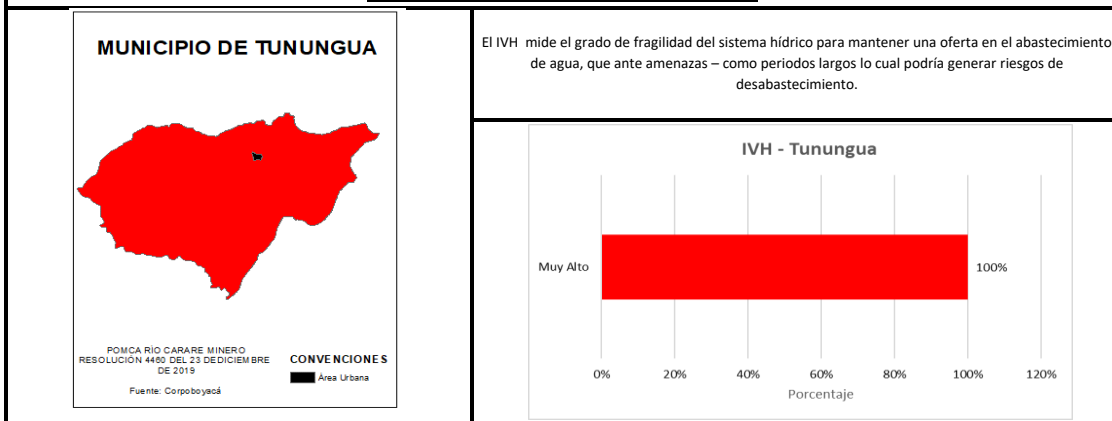

Vulnerabilidad del Recurso hídrico relación IRH - IUA

Índice Extremo = Porcentaje (Oferta/demanda)		Índice de Regulación			
Rango	Categoría	Alta	Moderado	Bajo	Muy Baja
<1	Muy Bajo	Muy Baja	Baja	Media	Media
1 - 10,	Bajo	Baja	Baja	Media	Media
10-20,	Moderado	Media	Media	Alta	Alta
20-50,	Alto	Media	Alta	Alta	Muy Alta
50-100,	Muy Alto	Media	Alta	Alta	Muy Alta
>100	Critico	Muy Alta	Muy alta	Muy Alta	Muy Alta

Municipio de Tunungua

Estado actual de la concesión "Enero 2020"

Usuario	Nombre de la fuente	Acto Administrativo	Fecha	Caudal
TUNUNGUA	QUEBRADA LA PORTANA	507	22/02/2018	0,92

*Fuente: Corpoboyacá

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA

MUNICIPIO	NOMBRE CUENCA Y/O FUENTE ABASTECEDORA	USUARIO	PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO		ESTADO DEL DOCUMENTO (APROBADO)		ACTO ADMINISTRATIVO		ESTADO			OBSERVACIONES	
			SI	NO	SI	NO	No	FECHA	FORMULACION	EVALUACION	AJUSTE		
TUNUNGUA	QUEBRADA PORTANA	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNUNGUA	X			X						X	Versión 1: Junio de 2009 Versión 2: Noviembre de 2013

*Fuente: Corpoboyacá